


Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

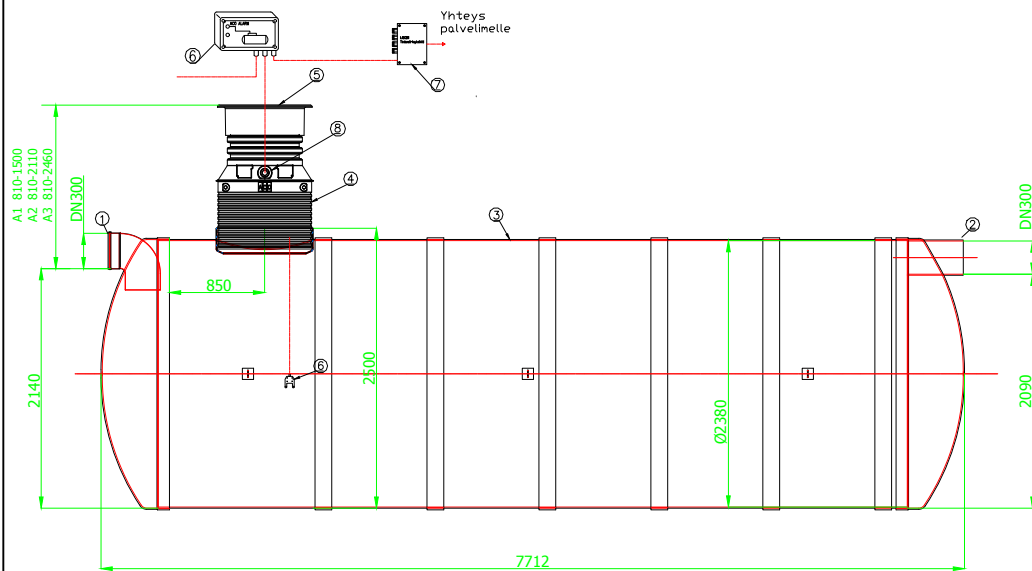

ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
[www.aco-nordic.fi](http://www.aco-nordic.fi)

Hiekanerotin Pitumax G	30000–315
Nestetilavuus	30260
Lietteen varastotilavuus	30000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	2140 mm
B Pohja/poistoyhde	2090 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino n. kg	1470

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 810–1500 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 810–2110 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 810–2460 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintäji varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks. n:o		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat		
			Pitumax G NS 30000–315 H
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI