


A1 1200-1900
A2 1200-2500
A3 1200-2850

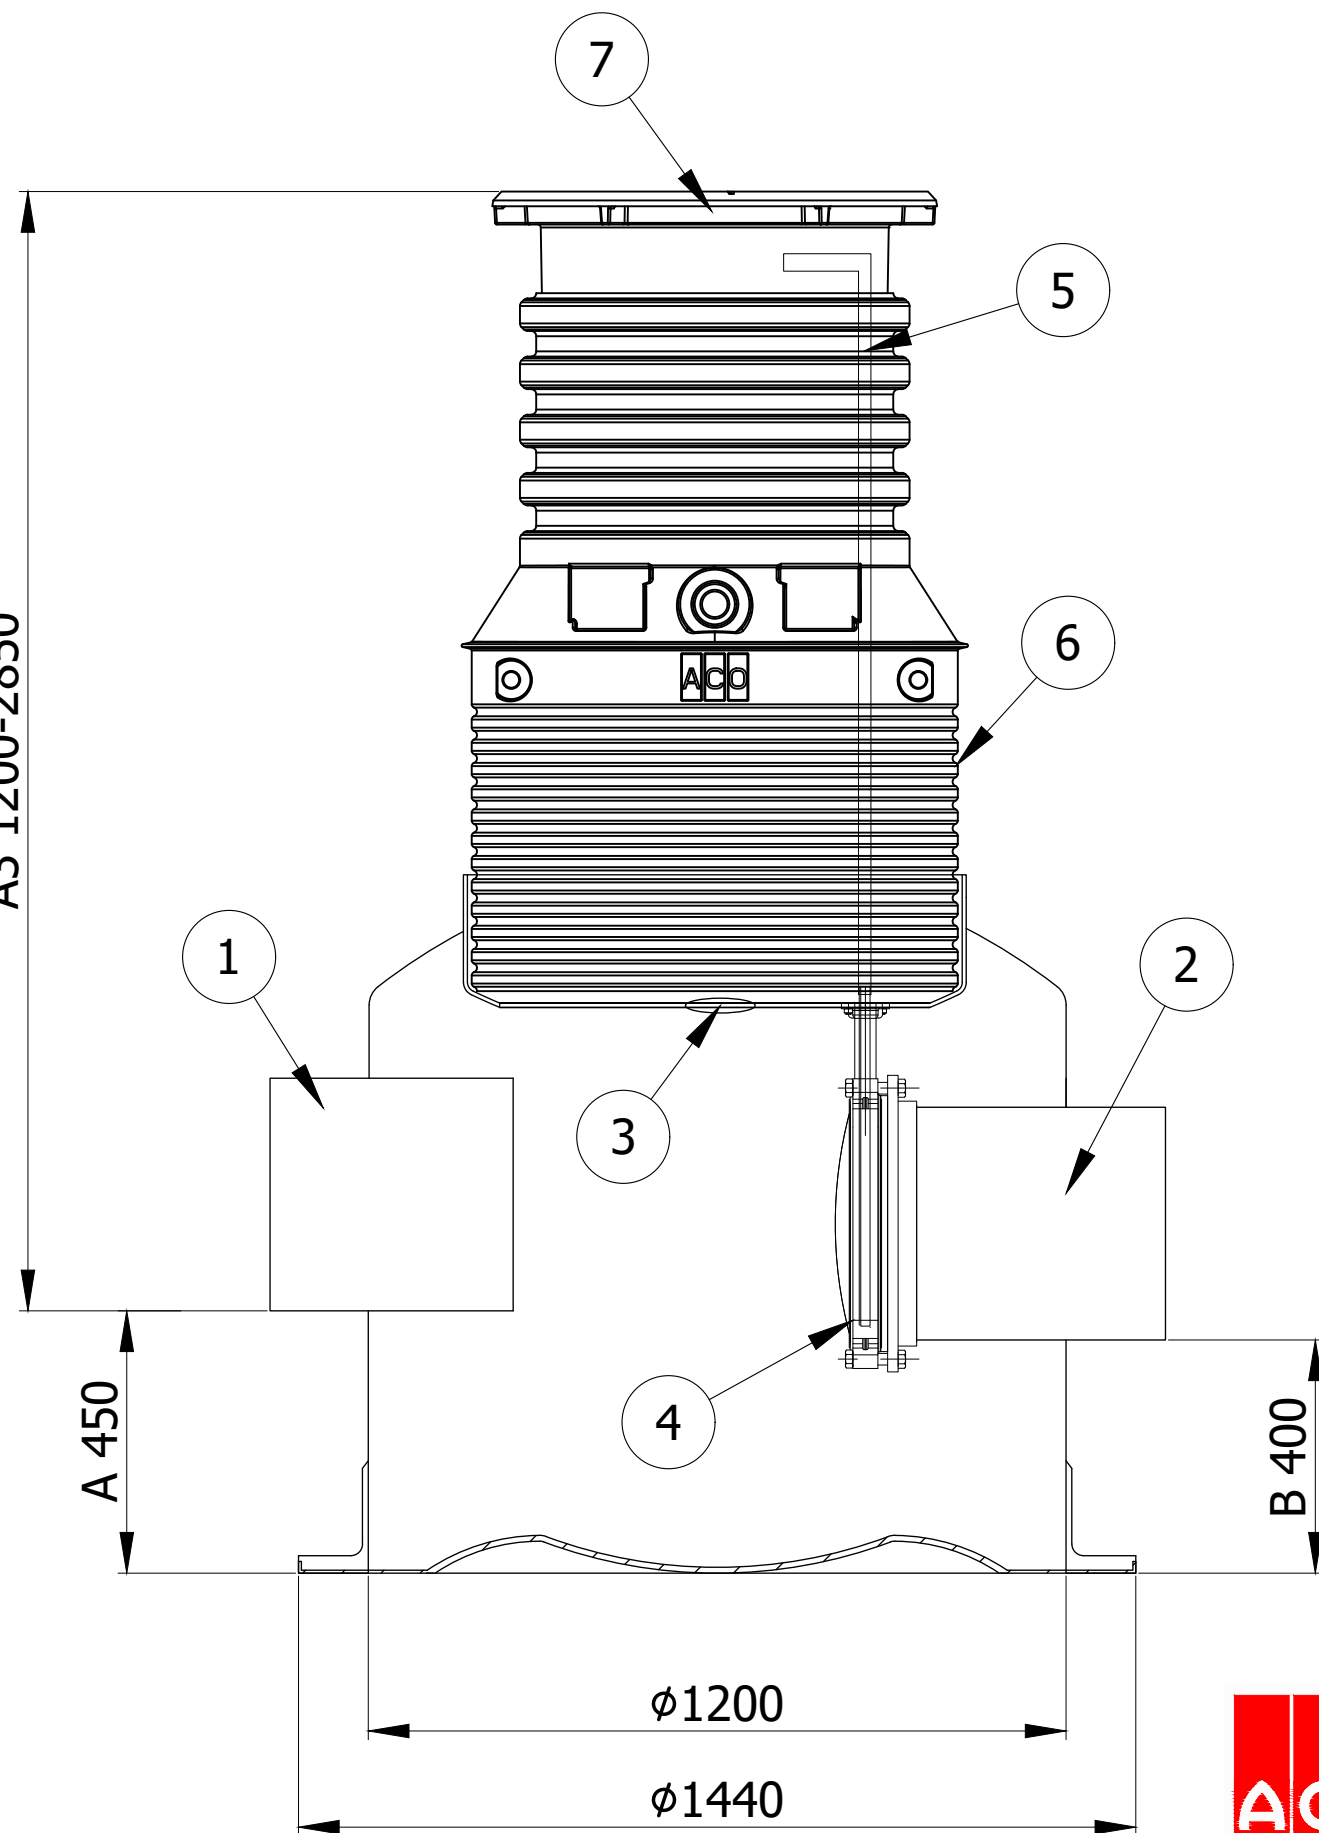

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
aco-nordic.fi

Kaivon kulkuaukko

täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	400
A Pohja/tuloyhde		450 mm
B Pohja/poistoyhde		400 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D400	1
2 Poistoyhde	PVC/ D400	1
3 Tuuletusyhde	PVC/ D110	1
4 Sulkuventtiili	DN 400	1
5 Venttiilin säätökara	RST	1
6 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1200–1900 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1200–2500 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 1200–2850 mm	
7 UMPIKANSI 600–KA/40 D400		
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ohjauksyksiköllä		<input type="checkbox"/>
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ilman ohjauksikköä		<input type="checkbox"/>

Kortin alkuperäisiä tietoja muutettu.



K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
		NOK DN 400	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
		LVI	